

C.I.P.**277 GS**

TAB.

I


Date

96-11-26

Révision

11-05-25

Pays d'origine: IT

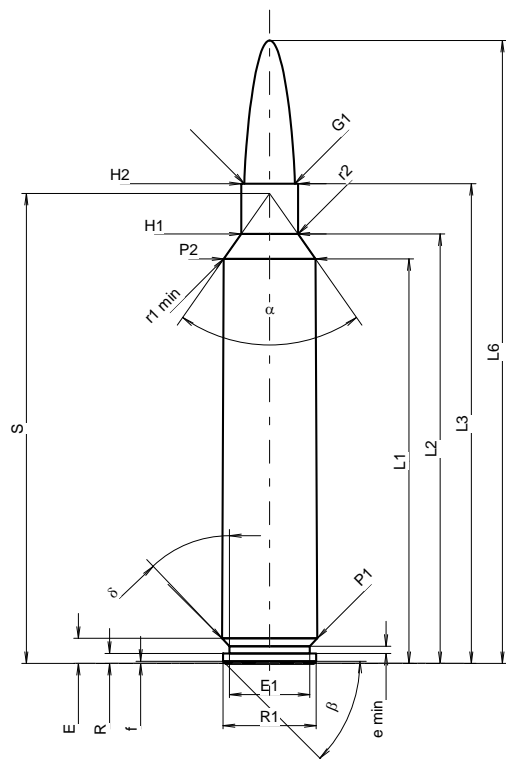**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| L1 ^{1)*} | = | 56.50 | -0.20 |
| L2 ^{1)*} | = | 59.97 | -0.20 |
| L3 ¹⁾ | = | 67.00 | |
| L4 | = | | |
| L5 | = | | |
| L6 | = | 87.00 | |

Culot

| | | | |
|-------|---|-----------|--|
| R | = | 1.40 | |
| R1 | = | 13.00 | |
| R3 | = | | |
| E | = | 3.50 | |
| E1 | = | 11.20 | |
| e min | = | 1.00 | |
| delta | = | 43°40'04" | |
| f | = | 0.30 | |
| beta | = | 45° | |

Chambre à poudre

| | | | |
|-------------------|---|-------|-------|
| P1 | = | 13.30 | |
| P2 ^{1)*} | = | 12.80 | -0.20 |

Cône de raccordement

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| alpha | = | 70° | |
| S | = | 65.64 | |
| r1 min | = | 0.50 | |
| r2 | = | 0.50 | |

Collet

| | | | |
|------------------|---|------|--|
| H1 * | = | 7.94 | |
| H2 ¹⁾ | = | 7.94 | |

Projectile

| | | | |
|--------------------|---|-------|--|
| G1 ¹⁾ | = | 7.06 | |
| G2 | = | | |
| F | = | | |
| L3+G ¹⁾ | = | 73.00 | |

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

| | | | |
|------|---|------------|--|
| Pmax | = | 4400 bar | |
| PK | = | 5060 bar | |
| PE | = | 5500 bar | |
| M | = | 25.00 | |
| EE | = | 4883 Joule | |

Autres indications

| | | | |
|--------------------|---|------|--|
| Fe ¹⁾³⁾ | = | 0.10 | |
| delta L | = | | |

CHAMBRE MINI**Longueurs**

| | | | |
|------------------|---|-------|--|
| L1 * | = | 56.48 | |
| L2 * | = | 59.95 | |
| L3 ¹⁾ | = | 67.30 | |

Cuvette

| | | | |
|----|---|-------|--|
| R | = | 1.40 | |
| R1 | = | 13.05 | |
| R2 | = | | |
| R3 | = | | |
| r | = | | |

Chambre à poudre

| | | | |
|-------------------|---|-------|--|
| E | = | 3.50 | |
| P1 ^{1)*} | = | 13.33 | |
| P2 | = | 12.83 | |

Cône de raccordement

| | | | |
|---------------------|---|-------|--|
| alpha ¹⁾ | = | 70° | |
| S | = | 65.64 | |
| r1 max | = | 0.50 | |
| r2 | = | 0.50 | |

Collet

| | | | |
|------------------|---|------|--|
| H1 * | = | 7.98 | |
| H2 ¹⁾ | = | 7.96 | |

Prise de rayures


| | | | |
|-------------------|---|------|--|
| G1 ^{1)*} | = | 7.07 | |
| G ^{1)*} | = | 6.00 | |
| alpha1 | = | 180° | |
| h | = | | |
| s | = | | |
| i ¹⁾ | = | 1° | |
| w | = | | |

Canon

| | | | |
|------------------|---|------|--|
| F ^{1)*} | = | 6.86 | |
| Z ¹⁾ | = | 7.04 | |

Rayures

| | | | |
|---|---|--------|-----------------|
| b | = | 4.06 | |
| N | = | 4 | |
| u | = | 254.00 | |
| Q | = | 38.52 | mm ² |

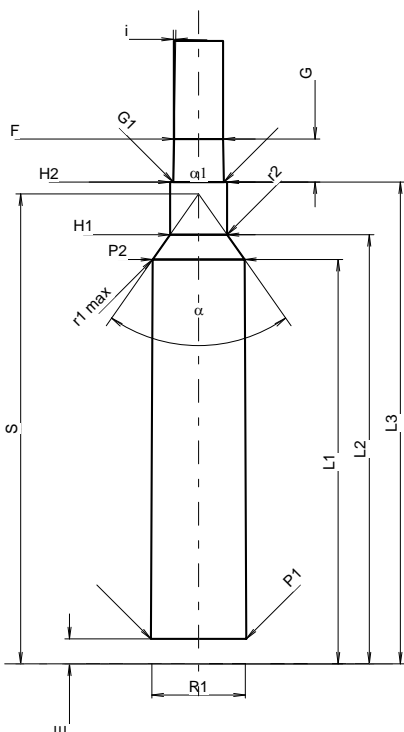

Échelle 1:1.06

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base