


C.I.P.**8,5 x 75 R Scheiring**

TAB. II

Date 14-05-20

Pays d'origine: AT

Révision

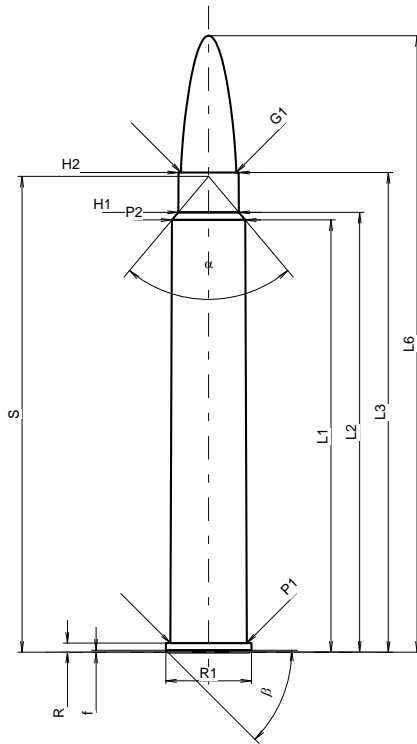**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1	=	67.30
L2	=	68.50
L3 ¹⁾	=	74.70
L4	=	
L5	=	
L6	=	96.00

Culot

R ¹⁾	=	1.40	-0.25
R1	=	13.35	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
delta	=		
f	=	0.30	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	11.90
P2 *	=	11.43

Cône de raccordement

alpha *	=	80°
S *	=	74.10
r1 min	=	
r2	=	

Collet

H1 *	=	9.41
H2 ¹⁾	=	9.38

Projectile

G1 ¹⁾	=	8.61
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	83.70

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	3800 bar
PK	=	4370 bar
PE	=	4750 bar
M	=	25.00
EE	=	5500 Joule

Autres indications

Fe ¹⁾⁴⁾	=	0.15
delta L	=	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	67.31
L2	=	68.51
L3 ¹⁾	=	75.00

Cuvette

R ¹⁾	=	1.40
R1	=	13.40
R2	=	
R3	=	
r	=	

Chambre à poudre

E	=	
P1 ¹⁾	=	11.93
P2 *	=	11.46

Cône de raccordement

alpha *	=	80°
S *	=	74.14
r1 max	=	
r2	=	

Collet

H1 *	=	9.44
H2 ¹⁾	=	9.41

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	8.61
G ¹⁾	=	9.00
alpha l	=	90°
h	=	0.40
s *	=	5.71
i ¹⁾ *	=	2°
w	=	

Canon

F ¹⁾ *	=	8.38
Z ¹⁾	=	8.59

Rayures

b	=	2.79
N	=	6
u	=	254.00
Q	=	56.95 mm ²

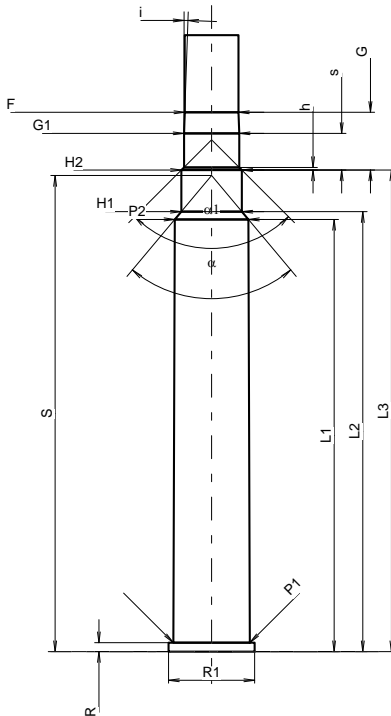

Échelle 1:1.18

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
4) Feuillure sur la bourrelet
* Dimensions de base