


C.I.P.**11 mm 73**

TAB. IV

Date 02-01-22

Révision 13-05-22

Pays d'origine: FR

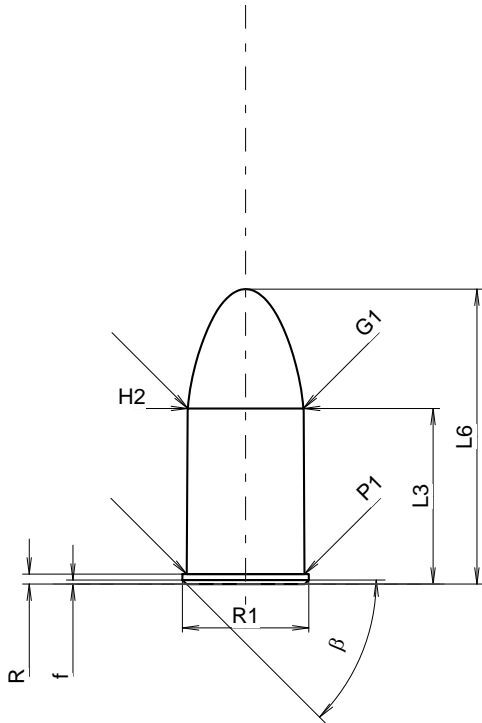**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

| | | |
|------------------|---|-------|
| L1 | = | |
| L2 | = | |
| L3 ¹⁾ | = | 17.65 |
| L4 | = | |
| L5 | = | |
| L6 | = | 29.65 |

Culot

| | | | |
|-----------------|---|-------|-------|
| R ¹⁾ | = | 1.00 | -0.25 |
| R1 | = | 12.70 | |
| R3 | = | | |
| E | = | | |
| E1 | = | | |
| e min | = | | |
| delta | = | | |
| f | = | 0.40 | |
| beta | = | 45° | |

Chambre à poudre

| | | |
|----|---|-------|
| P1 | = | 11.85 |
| P2 | = | |

Cône de raccordement

| | | |
|--------|---|--|
| alpha | = | |
| S | = | |
| r1 min | = | |
| r2 | = | |

Collet

| | | |
|------------------|---|-------|
| H1 | = | |
| H2 ¹⁾ | = | 11.65 |

Projectile

| | | |
|--------------------|---|-------|
| G1 ¹⁾ | = | 11.60 |
| G2 | = | |
| F | = | |
| L3+G ¹⁾ | = | 39.83 |

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

| | | |
|------|---|----------|
| Pmax | = | 1150 bar |
| PK | = | 1323 bar |
| PE | = | 1495 bar |
| M | = | 9.50 |

Autres indications

| | | |
|--------------------|---|------|
| Fe ¹⁾⁴⁾ | = | 0.25 |
| delta L | = | |

CHAMBRE MINI**Longueurs**

| | | |
|------------------|---|-------|
| L1 | = | |
| L2 | = | |
| L3 ¹⁾ | = | 18.00 |

Cuvette

| | | |
|-----------------|---|-------|
| R ¹⁾ | = | 1.00 |
| R1 | = | 13.20 |
| R2 | = | |
| R3 | = | |
| r | = | |

Chambre à poudre

| | | |
|------------------|---|-------|
| E | = | |
| P1 ¹⁾ | = | 12.00 |
| P2 | = | |

Cône de raccordement

| | | |
|--------|---|--|
| alpha | = | |
| S | = | |
| r1 max | = | |
| r2 | = | |

Collet

| | | |
|------------------|---|-------|
| H1 | = | |
| H2 ¹⁾ | = | 11.80 |

Prise de rayures


| | | |
|--------------------|---|-----------|
| G1 ¹⁾ * | = | 11.40 |
| G ¹⁾ * | = | 22.18 |
| alpha1 | = | 11°25'15" |
| h | = | 2.00 |
| s * | = | 5.38 |
| i ¹⁾ | = | 1°01'23" |
| w | = | |

Canon

| | | |
|-------------------|---|-------|
| F ¹⁾ * | = | 10.80 |
| Z ¹⁾ | = | 11.20 |

Rayures

| | | |
|---|---|-----------------------|
| b | = | 4.30 |
| N | = | 4 |
| u | = | 350.00 |
| Q | = | 95.14 mm ² |

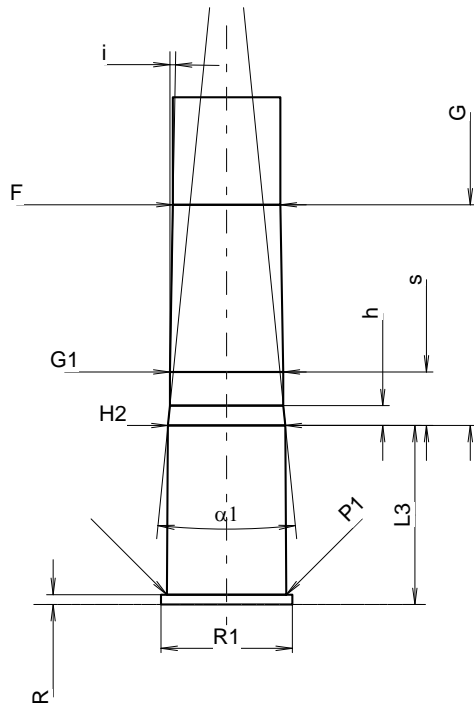

Échelle 1.32:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
4) Feuillure sur la bourrelet
* Dimensions de base