


C.I.P.**320 Short**

TAB. IV

Date 84-06-14

Pays d'origine: GB

Révision 00-06-07

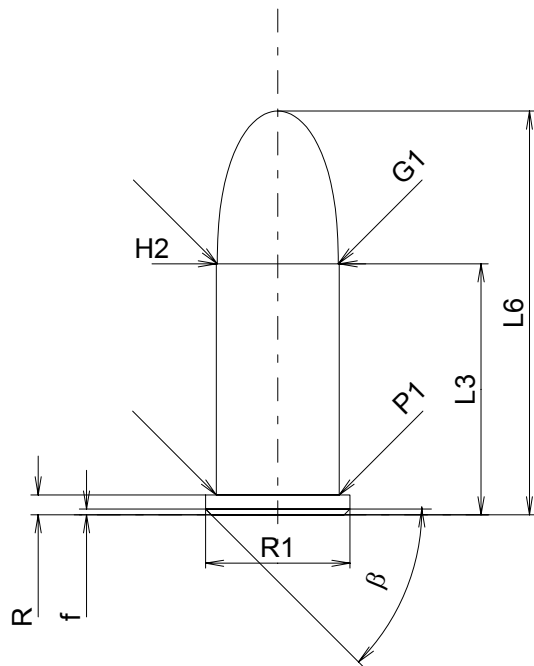**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1	=	
L2	=	
L3 ¹⁾	=	16.60
L4	=	
L5	=	
L6	=	26.70

Culot

R ¹⁾	=	1.32	-0.25
R1	=	9.55	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
delta	=		
f	=	0.38	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	8.12
P2	=	

Cône de raccordement

alpha	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Collet

H1	=	
H2 ¹⁾	=	8.12

Projectile

G1 ¹⁾	=	8.00
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	18.86

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	1200 bar
PK	=	1380 bar
PE	=	1560 bar
M	=	10.50

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.25
delta L	=	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	
L2	=	
L3 ¹⁾	=	17.00

Cuvette

R ¹⁾	=	1.40
R1	=	9.60
R2	=	
R3	=	
r	=	

Chambre à poudre

E	=	
P1 ¹⁾	=	8.15
P2	=	

Cône de raccordement

alpha	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Collet

H1	=	
H2 ¹⁾	=	8.15

Prise de rayures


G1 ^{1)*}	=	7.98
G ^{1)*}	=	2.26
alpha1	=	46°
h*	=	0.20
s	=	
i ¹⁾	=	4°34'59"
w	=	

Canon

F ^{1)*}	=	7.65
Z ¹⁾	=	7.90

Rayures

b	=	2.70
N	=	6
u	=	450.00
Q	=	48.03 mm ²

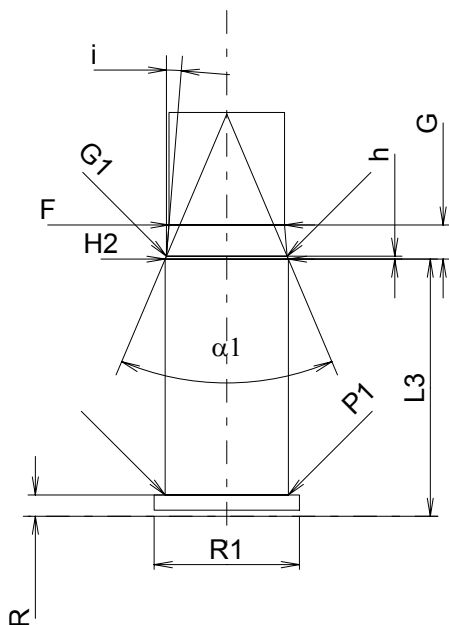

Échelle 2:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base