



| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| C.I.P. | Cal. 9 mm C.F. | TAB. | VII |
| | | Date | 89-01-19 |
| | | Révision | 06-09-19 |

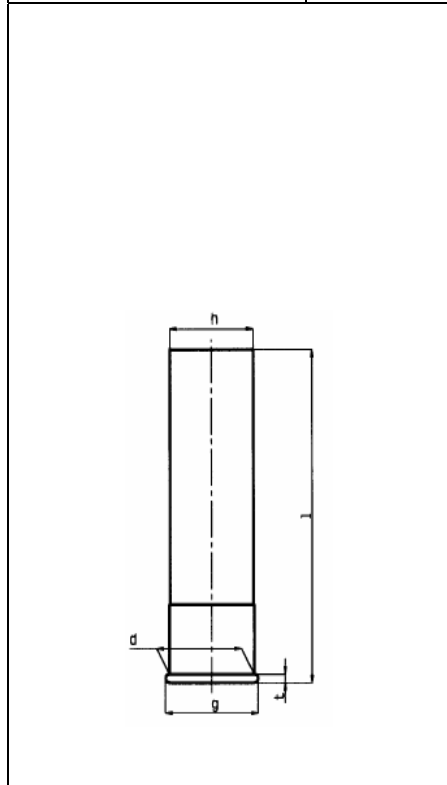

CARTOUCHE MAXIMALE

Dimens. Valeur Tolér.

- d¹⁾ = 9.85 - 0.10
- g = 11.40 - 0.30
- t¹⁾ = 1.40 - 0.25
- h = 9.65 - 0.35
- l = 44.50 - 2.50

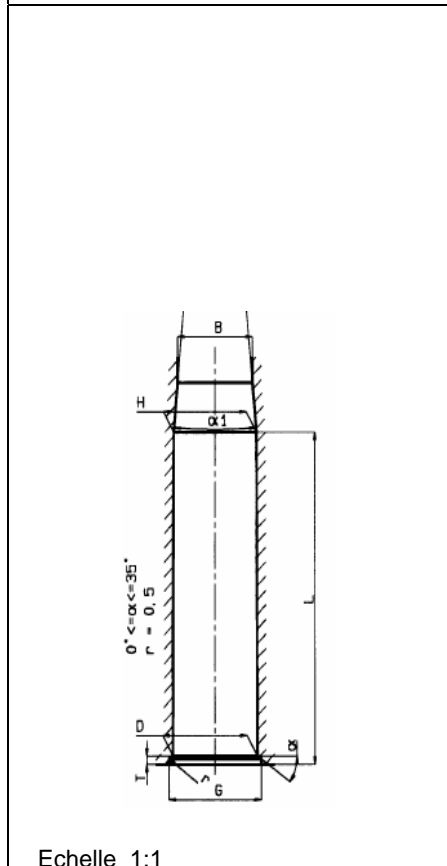

CHAMBRE MINIMALE

Dimens. Valeur Tolér.

- D¹⁾ = 9.90 + 0.10
- G = 11.50 + 0.10
- T¹⁾ = 1.45 + 0.10
- H¹⁾ = 9.70 + 0.10
- B¹⁾ = 8.50 + 0.50
- alpha 1¹⁾ = 10°30' max
- L¹⁾ = 44.60 + 2.00

Pression transducteur

| Pmax | PK | PE | M |
|------|-----|------|------|
| 830 | 950 | 1040 | 12.5 |

Feuillure de l'arme

- Fe = 0.10 manomètre
- Fe¹⁾ = 0.20 à bascule
- Fe¹⁾ = 0.35 automatique

Echelle 1:1

Dimensions en « mm »
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve : Voyez Annexe CR 4.

Notes : 1) A contrôler pour la sécurité