

**C.I.P.****45 K Blanc**

TAB. VIII

Date 91-08-01

Pays d'origine: DE

Révision 94-03-01

**CARTOUCHE MAXI****CHAMBRE MINI****Longueurs**

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| L1               | = |       |
| L2               | = |       |
| L3 <sup>1)</sup> | = | 18.40 |
| L4               | = |       |
| L5               | = |       |
| L6 <sup>1)</sup> | = | 16.60 |

**Longueurs**


|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| L1               | = |       |
| L2               | = |       |
| L3 <sup>1)</sup> | = | 18.30 |

**Culot**

|          |   |       |
|----------|---|-------|
| R        | = | 1.20  |
| R1       | = | 13.00 |
| R3       | = |       |
| E        | = |       |
| E1       | = |       |
| e min    | = |       |
| $\delta$ | = |       |
| f        | = | 0.30  |
| $\beta$  | = | 45°   |

**Cuvette**

|                 |   |       |
|-----------------|---|-------|
| R <sup>1)</sup> | = | 1.20  |
| R1              | = | 13.30 |
| R2              | = |       |
| R3              | = |       |
| r               | = |       |

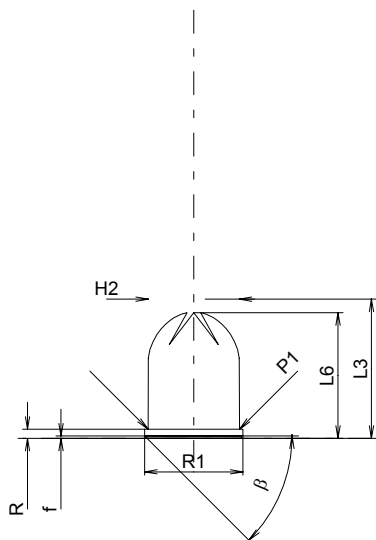**Chambre à poudre**

|    |   |       |
|----|---|-------|
| P1 | = | 12.10 |
| P2 | = |       |

**Chambre à poudre**

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| E                | = |       |
| P1 <sup>1)</sup> | = | 12.15 |
| P2               | = |       |

**Cône de raccordement**

|          |   |  |
|----------|---|--|
| $\alpha$ | = |  |
| S        | = |  |
| r1 min   | = |  |
| r2       | = |  |

**Cône de raccordement**

|          |   |  |
|----------|---|--|
| $\alpha$ | = |  |
| S        | = |  |
| r1 max   | = |  |
| r2       | = |  |

**Collet**

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| H1               | = |       |
| H2 <sup>1)</sup> | = | 12.00 |

**Collet**

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| H1               | = |       |
| H2 <sup>1)</sup> | = | 12.15 |

**Projectile**

|      |   |  |
|------|---|--|
| G1   | = |  |
| G2   | = |  |
| F    | = |  |
| L3+G | = |  |

**Prise de rayures**

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| G1 <sup>2)*</sup> | = | 7.00  |
| G2 <sup>2)*</sup> | = | 20.10 |
| $\alpha 1$        | = | 120°  |
| h                 | = | 1.49  |
| s*                | = | 17.00 |
| i                 | = | 45°   |
| w                 | = | 1.10  |

**Pressions (Énergies)****Méthode transducteur**


|      |   |         |
|------|---|---------|
| Pmax | = | 400 bar |
| PK   | = | 460 bar |
| PE   | = | 520 bar |
| M    | = | 7.50    |

**Canon**

|                  |   |      |
|------------------|---|------|
| F <sup>2)*</sup> | = | 3.00 |
| Z                | = | 3.00 |

**Rayures**

|                 |   |                      |
|-----------------|---|----------------------|
| b               | = |                      |
| N               | = |                      |
| u               | = |                      |
| Q <sup>2)</sup> | = | 7.07 mm <sup>2</sup> |

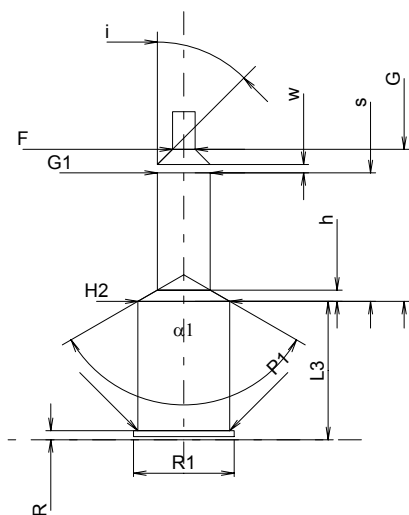

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>  
Dimensions et tolérances pour les canons  
d'épreuve: Voyez Annexe CR 5.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité  
2) Valable uniquement pour les canons d'épreuve  
\* Dimensions de base