


**C.I.P.****8 mm Blanc**

TAB. VIII

Date 91-07-29

Révision 08-09-23

Pays d'origine: D

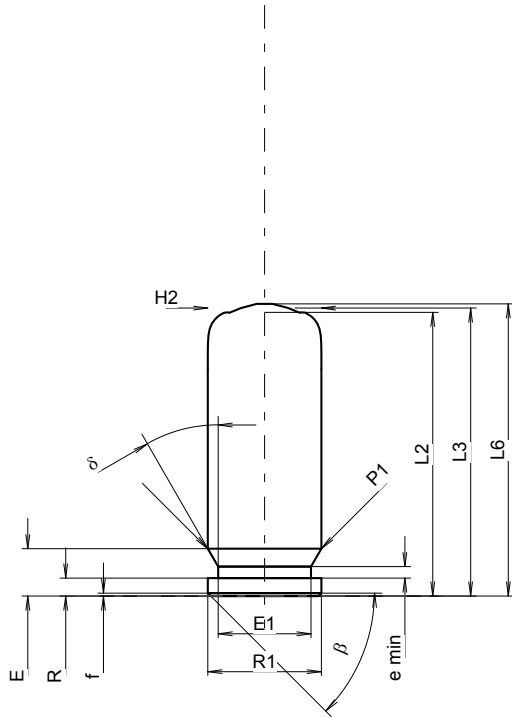**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| L1 *  | = | 20.00 |
| L2 *  | = | 20.00 |
| L3 1) | = | 20.30 |
| L4    | = |       |
| L5    | = |       |
| L6 1) | = | 20.60 |

**Culot**

|       |   |      |
|-------|---|------|
| R     | = | 1.27 |
| R1    | = | 8.00 |
| R3    | = |      |
| E     | = | 3.33 |
| E1    | = | 6.55 |
| e min | = | 0.80 |
| delta | = | 30°  |
| f     | = | 0.20 |
| beta  | = | 45°  |

**Chambre à poudre**

|    |   |      |
|----|---|------|
| P1 | = | 8.00 |
| P2 | = |      |

**Cône de raccordement**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| alpha  | = |  |
| S      | = |  |
| r1 min | = |  |
| r2     | = |  |

**Collet**

|       |   |      |
|-------|---|------|
| H1    | = |      |
| H2 1) | = | 8.00 |

**Projectile**

|      |   |  |
|------|---|--|
| G1   | = |  |
| G2   | = |  |
| F    | = |  |
| L1+G | = |  |

**Pressions (Énergies)****Méthode transducteur**

|      |   |         |
|------|---|---------|
| Pmax | = | 450 bar |
| PK   | = | 518 bar |
| PE   | = | 585 bar |
| M    | = | 7.00    |

**Autres indications**

|         |   |  |
|---------|---|--|
| Fe      | = |  |
| delta L | = |  |

**CHAMBRE MINI****Longueurs**

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| L1    | = |       |
| L2    | = |       |
| L3 1) | = | 19.20 |

**Cuvette**

|    |   |  |
|----|---|--|
| R  | = |  |
| R1 | = |  |
| R2 | = |  |
| R3 | = |  |
| r  | = |  |

**Chambre à poudre**

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| E     | = |            |
| P1 1) | = | 8.02 +0.25 |
| P2    | = |            |

**Cône de raccordement**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| alpha  | = |  |
| S      | = |  |
| r1 max | = |  |
| r2     | = |  |

**Collet**

|       |   |      |
|-------|---|------|
| H1    | = |      |
| H2 1) | = | 8.02 |

**Prise de rayures**


|        |   |       |
|--------|---|-------|
| G1 2)* | = | 6.00  |
| G 2)*  | = | 10.85 |
| alpha1 | = | 90°   |
| h      | = | 1.01  |
| s *    | = | 10.00 |
| i      | = | 45°   |
| w      | = |       |

**Canon**

|       |   |      |
|-------|---|------|
| F 2)* | = | 4.30 |
| Z     | = | 4.30 |

**Rayures**

|      |   |                       |
|------|---|-----------------------|
| b    | = |                       |
| N    | = |                       |
| u    | = |                       |
| Q 2) | = | 14.52 mm <sup>2</sup> |

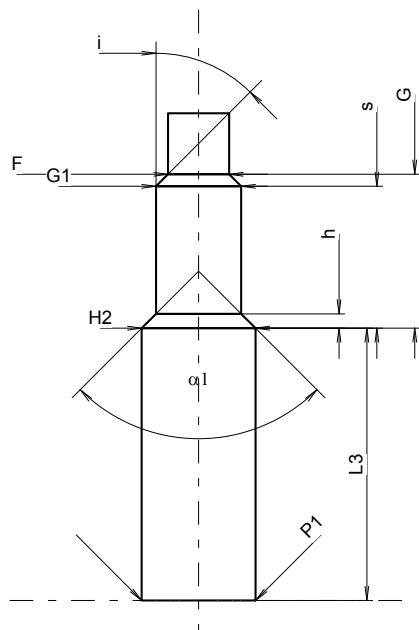

Échelle 1.88:1

Dimensions en << mm >>  
Dimensions et tolérances pour les canons  
d'épreuve: Voyez Annexe CR 5.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité  
2) Valable uniquement pour les canons d' épreuve  
\* Dimensions de base